RZUT PIWNICY

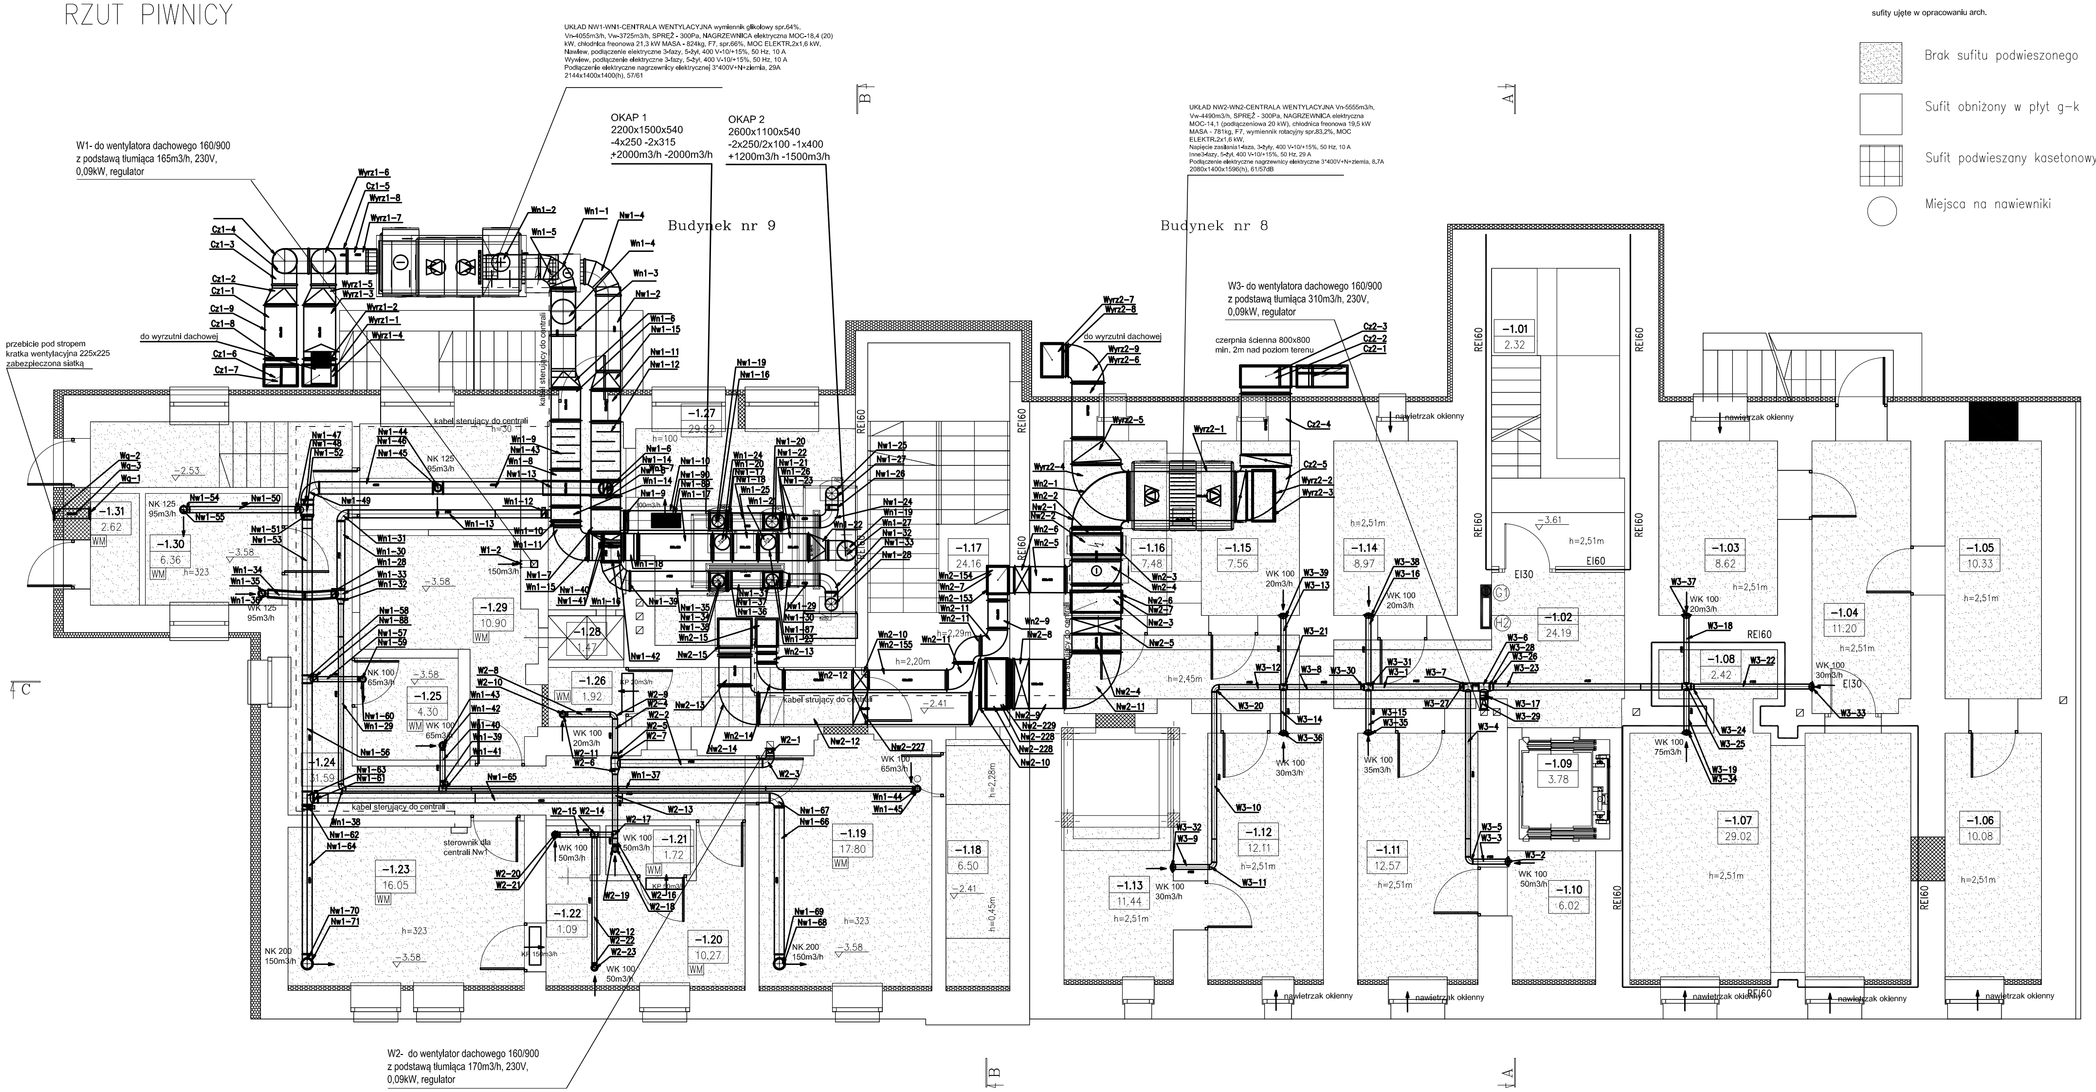

sufity ujęte w opracowaniu arch.

- Brak sufitu podwieszonego
- Sufit obniżony w płyt g-k
- Sufit podwieszany kasetonowy
- Miejsca na nawiewniki

BILANS POWIERZCHNI

RZUT PIWNICY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. POSZCZ.	POW. H>190cm
BUDYNEK NR 8				
–1.01	Klatka schodowa	płyt. cer.	2.32	2.32
–1.02	Korytarz	płyt. cer.	24.19	24.19
–1.03	Pom. gospodarcze	płyt. cer.	8.62	8.62
–1.04	Korytarz	płyt. cer.	11.20	11.2
–1.05	Pom. gospodarcze	płyt. cer.	10.33	10.33
–1.06	Pom. gospodarcze	płyt. cer.	10.08	10.08
–1.07	Węzeł cieplny	płyt. cer.	29.02	29.02
–1.08	Magazyn	płyt. cer.	2.42	2.42
–1.09	Winda osobowa	–	3.78	3.78
–1.10	Magazyn	płyt. cer.	6.02	6.02
–1.11	Magazyn	płyt. cer.	12.57	12.57
–1.12	Magazyn	płyt. cer.	12.11	12.11
–1.13	Magazyn	płyt. cer.	11.44	11.44
–1.14	Magazyn	płyt. cer.	8.97	8.97
–1.15	Magazyn	płyt. cer.	7.56	7.56
–1.16	Magazyn	płyt. cer.	7.48	7.48
RAZEM BUDYNEK NR 8			**168.11**	**168.11**

BUDYNEK NR 9				
–1.17	Klatka schodowa	płyt. cer.	24.16	24.16
–1.18	Magazyn	płyt. cer.	6.50	6.5
–1.19	Magazyn	płyt. cer.	17.80	17.8
–1.20	Wc dla personelu	płyt. cer.	10.27	10.27
–1.21	Kabina wc	płyt. cer.	1.72	1.72
–1.22	Natrysk	płyt. cer.	1.09	1.09
–1.23	Pom. socjalne	płyt. cer.	16.05	16.05
–1.24	Korytarz	płyt. cer.	31.59	31.59
–1.25	Magazyn	płyt. cer.	4.30	4.3
–1.26	Składzik porządk.	płyt. cer.	1.92	1.92
–1.27	Kuchnia	płyt. cer.	29.92	29.92
–1.28	Winda towar. podwójna	–	1.47	1.47
–1.29	Zmywalnia	płyt. cer.	10.90	10.9
–1.30	Przygotow.warzyw i jaj	płyt. cer.	6.36	6.36
–1.31	Pom. na odpady	płyt. cer.	2.62	2.62
RAZEM BUDYNEK NR 9			**166.67**	**166.67**
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		**334.78**	**334.78**
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		**527.79**	

UWAGA: PIONOWE ODCINKI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DOMIERZYĆ NA BUDOWIE, NIEWYKORZYSTANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZALEŻY ZAŚLEPIĆ

legenda:

- NK 100 60m3/h — nawiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 100, malatowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h
- WK 200 180m3/h — wywiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 200, malatowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h
- KP 75m3/h — kratka przepływowa lub podcięcie we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratka powinna mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2, i powinna być zlokalizowana w dolnej części drzwi (wyd. arch)

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:75

RZUT PIWNIC –WENTYLACJA

BRANŻA: IS

DANE INWESTORA: Miasto Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

NR RYSUNKU: IS–W–1

ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8–9

wrzesień 2016

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M.Puc SLK/0761/PWOS/05 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Szafarz SLK/1939/POOS/07 — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl