


UKŁAD MW3 MW3-CENTRALA WENTYLACYJNA Vn-26 (m3/h, Vn-156m3/h, SPFRZ-300Pa, NAGRIEWNICA elektryczna NOC-4 kW (podgrzewająca 20 kW), chłodnica bienna 12 kW, EL ECTR2-2, 145 kW, /materiał obciążony spręż. 3%, NOC
Najlepsze zasilenie 1-faza, 3-faz, 230 V, (0+15%, 50 Hz, 16 A
Inna 3-faz, 3-faz, 400 V, (0+15%, 50 Hz, 10 A
160000550119501) 574285

RZUT STRYCHU



Legenda:

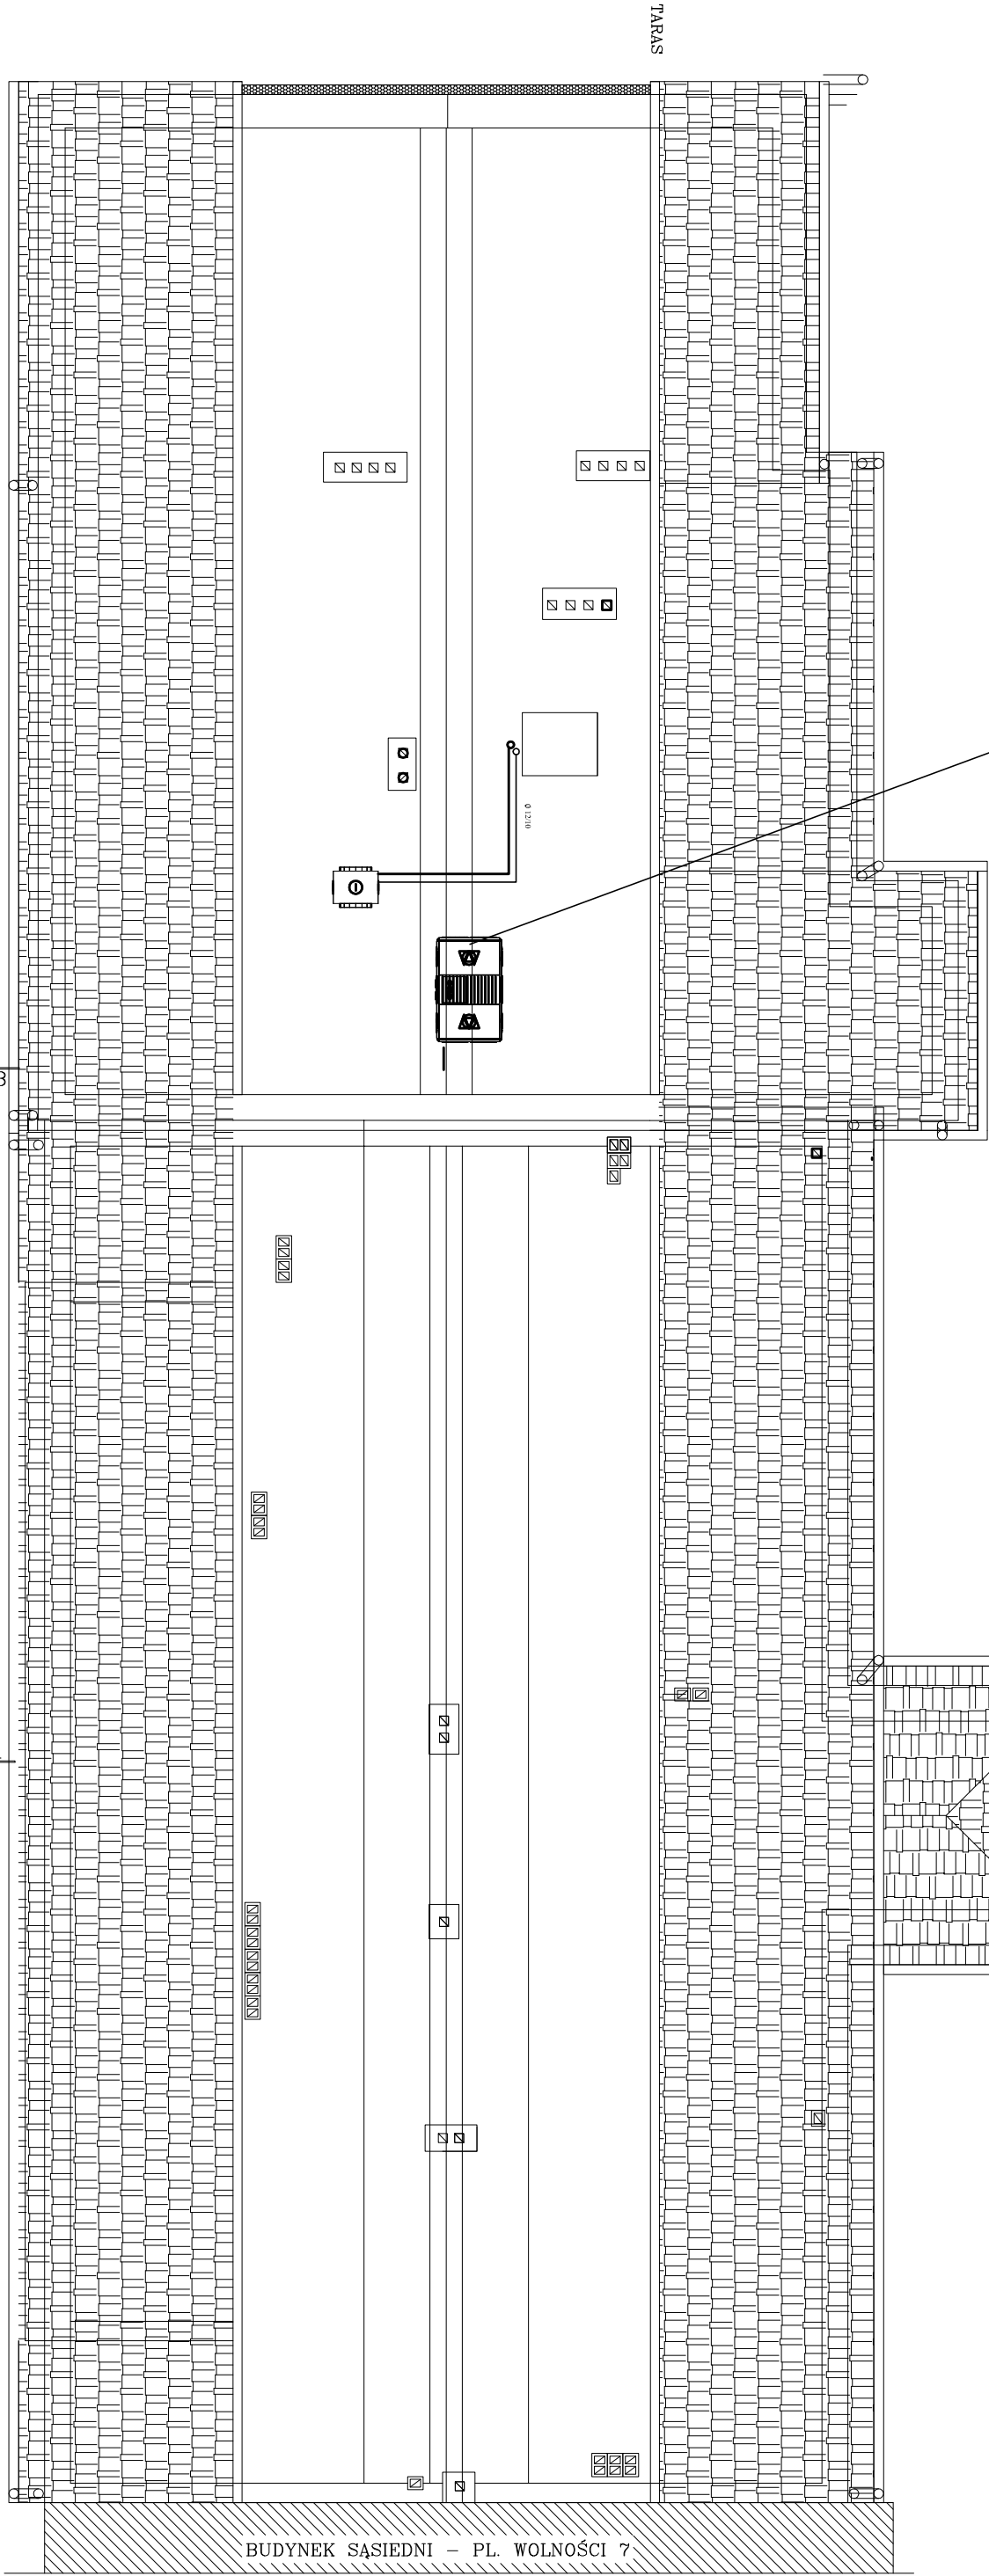

Klimatyzator - model kasetonowy



Klimatyzator - model ścienny

8.6.5.1.2

C

Instalacja chłodnicza - rurki gaz/ciecz nieoddane izolowane
odprowadzenie skroplin w opracowaniu wod-kan

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY

BUDYNKOW PO BYTEL KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:100

RZUT PODDASZA-KLIMATYZACJA

BRANŻA:

S

MIĘSIO RACIBÓRZ

INWESTOR: 47-400 Racibórz, ul. Króla Sędziwa Błotnego 6

NR RYSUNKU: JS - W - 13

AUTOR: Racibórz, pl. Wolności 8-9

WZRÓSIEN 2016

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:

mgr inż.

M. Puc

SLK/0761/PWOS/05

SPRAWDZIŁ:

mgr inż.

M. Szafarz

SLK/1939/PWOS/07

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.

Anna i Maciej PINDUROWIE

44-240 208X, ul. Szeroka 24, tel. 0-52 434-42-20

www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl

