RZUT PIWNICY

UKŁAD NW1-WN1-CENTRALA WENTYLACYJNA

UKŁAD NW2-WN2-CENTRALA WENTYLACYJNA

Budynek nr 9

Budynek nr 8

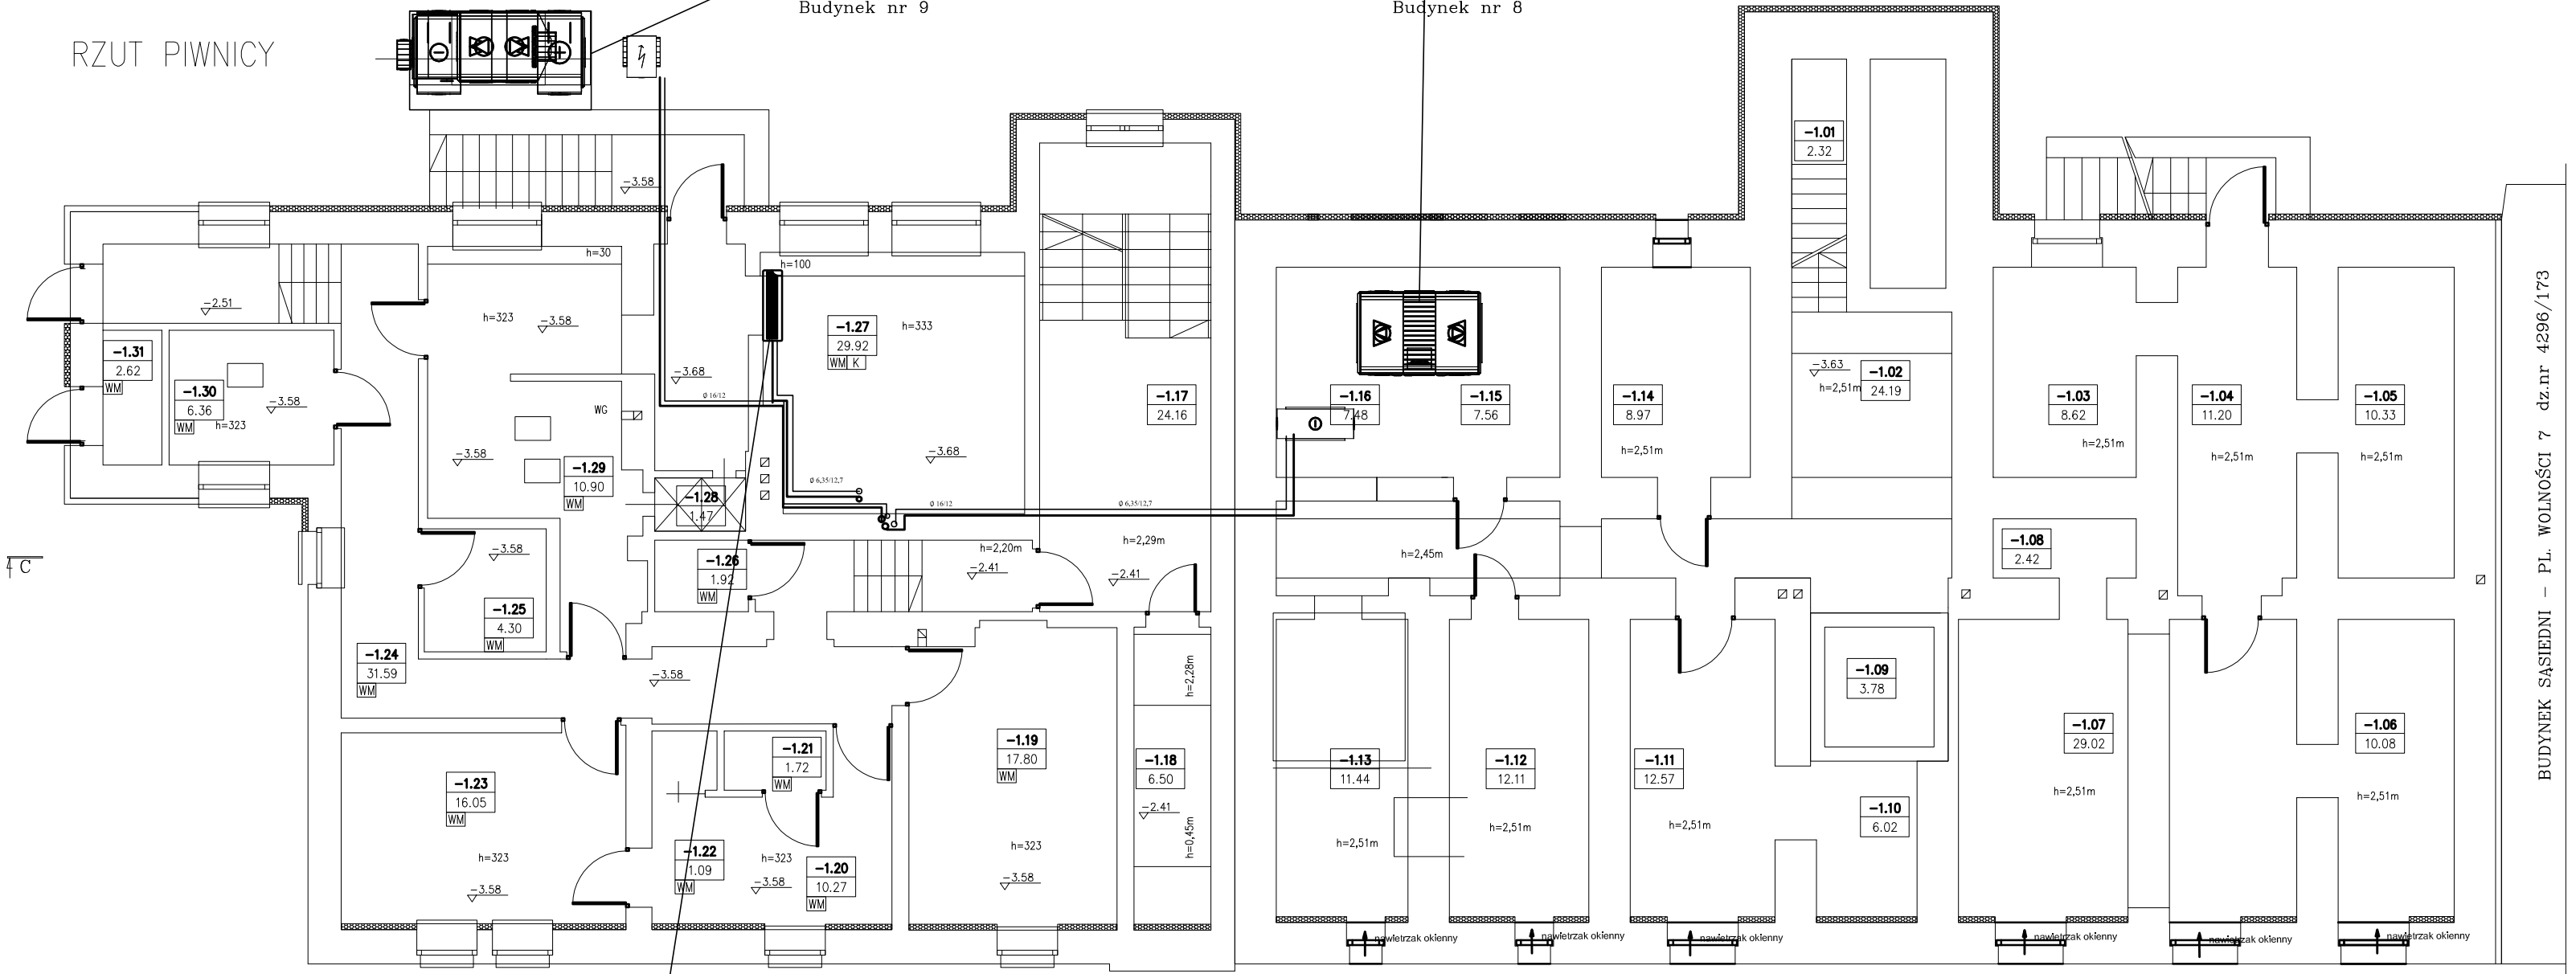

Model ścienny
Nominalna wydajność chłodzenia, kW4,5
Nominalna wydajność grzania, kW5
Przepływ powietrza w trybie chłodzenia m3/h420 / 490 / 670
Przepływ powietrza w trybie grzania m3/h420 / 490 / 670
Pobór mocy elektrycznej W34
Wymiary h x sz x g/., mm275 x 780 x 215
Filtr gruboy typ/klasa/przeznaczenie fabryczne
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia dB(A)32 / 37 / 44
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie grzania dB(A)32 / 37 / 44

legenda:

klimatyzator -model kasetonowy

klimatyzator -model ścienny

Ø 6,35/12,7

Instalacja chłodnicza - rurki gaz/ciecz miedziane izolowane

BILANS POWIERZCHNI

RZUT PIWNICY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
BUDYNEK NR 8				
−1.01	Klatka schodowa	pfyt. cer.	2.32	2.32
−1.02	Korytarz	pfyt. cer.	24.19	24.19
−1.03	Pom. gospodarcze	pfyt. cer.	8.62	8.62
−1.04	Korytarz	pfyt. cer.	11.20	11.2
−1.05	Pom. gospodarcze	pfyt. cer.	10.33	10.33
−1.06	Pom. gospodarcze	pfyt. cer.	10.08	10.08
−1.07	Węzeł cieplny	pfyt. cer.	29.02	29.02
−1.08	Magazyn	pfyt. cer.	2.42	2.42
−1.09	Winda osobowa	–	3.78	3.78
−1.10	Magazyn	pfyt. cer.	6.02	6.02
−1.11	Magazyn	pfyt. cer.	12.57	12.57
−1.12	Magazyn	pfyt. cer.	12.11	12.11
−1.13	Magazyn	pfyt. cer.	11.44	11.44
−1.14	Magazyn	pfyt. cer.	8.97	8.97
−1.15	Magazyn	pfyt. cer.	7.56	7.56
−1.16	Magazyn	pfyt. cer.	7.48	7.48
RAZEM BUDYNEK NR 8			**168.11**	**168.11**
BUDYNEK NR 9				
−1.17	Klatka schodowa	pfyt. cer.	24.16	24.16
−1.18	Magazyn	pfyt. cer.	6.50	6.5
−1.19	Magazyn	pfyt. cer.	17.80	17.8
−1.20	Wc dla personelu	pfyt. cer.	10.27	10.27
−1.21	Kabina wc	pfyt. cer.	1.72	1.72
−1.22	Natrysk	pfyt. cer.	1.09	1.09
−1.23	Pom. socjalne	pfyt. cer.	16.05	16.05
−1.24	Korytarz	pfyt. cer.	31.59	31.59
−1.25	Magazyn	pfyt. cer.	4.30	4.3
−1.26	Składzik porządk.	pfyt. cer.	1.92	1.92
−1.27	Kuchnia	pfyt. cer.	29.92	29.92
−1.28	Winda towar. podwójna	–	1.47	1.47
−1.29	Zmywalnia	pfyt. cer.	10.90	10.9
−1.30	Przygotow.warzyw i jaj	pfyt. cer.	6.36	6.36
−1.31	Pom. na odpady	pfyt. cer.	2.62	2.62
RAZEM BUDYNEK NR 9			**166.67**	**166.67**
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		**334.78**	**334.78**
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		**527.79**	
	KUBATURA		**-**	

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:100

RZUT PIWNIC –KLIMATYZACJA

BRANŻA: IS

DANE INWESTORA: Miasto Racibórz, 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

NR RYSUNKU: IS–W–8

ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8-9

wrzesień 2016

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M.Puc SLK/0761/PWOS/05 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Szafarz SLK/1939/POOS/07 — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl