RZUT PARTERU

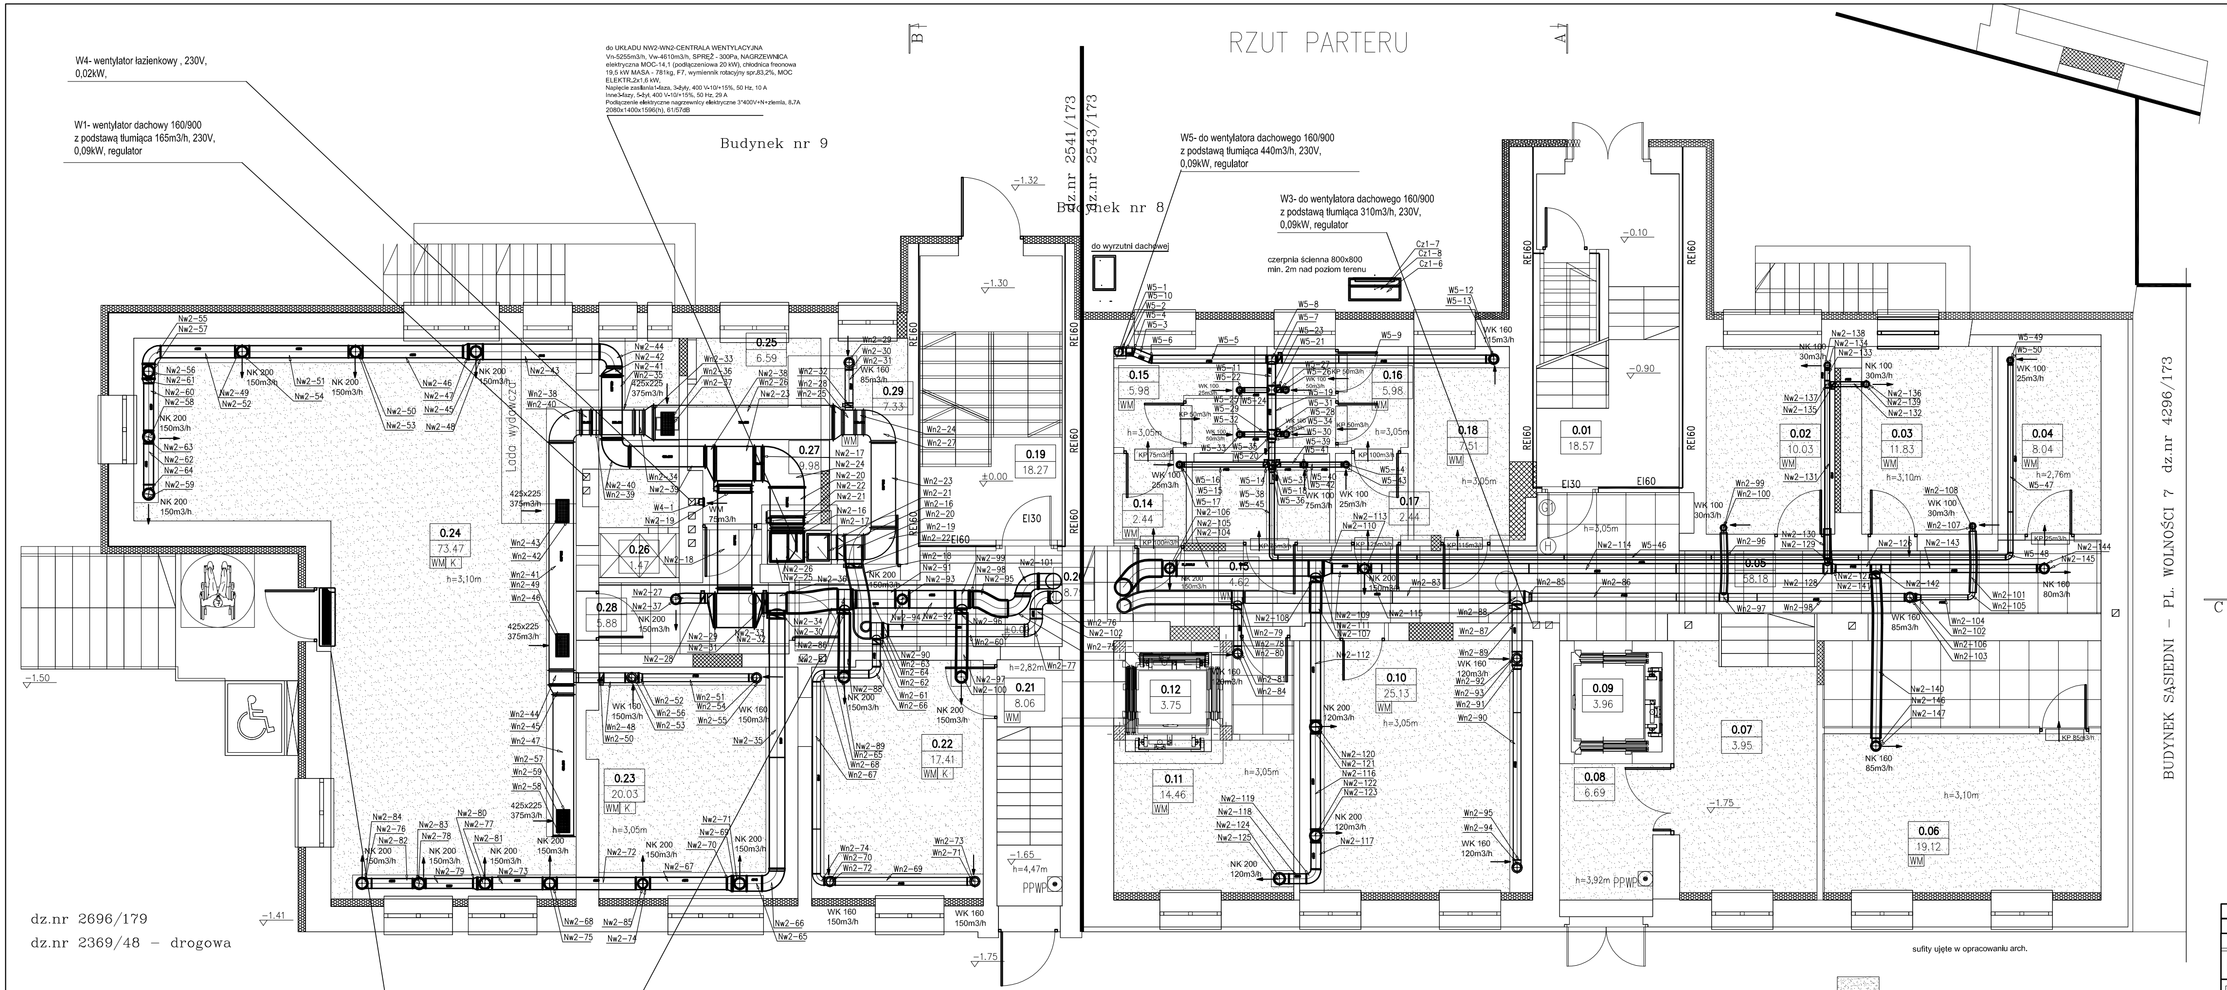

BILANS POWIERZCHNI

RZUT PARTERU

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
BUDYNEK NR 8				
0.01	Klatka schodowa	płyt. cer.	18.57	18.57
0.02	Gabinet pielęgniarski	płyt. cer.	10.03	10.03
0.03	Gabinet pielęgniarski	płyt. cer.	11.83	11.83
0.04	Składzik porządkowy	płyt. cer.	8.04	8.04
0.05	Korytarz	płyt. cer.	58.18	58.18
0.06	Gabinet lekarski	płyt. cer.	19.12	19.12
0.07	Portiernia	płyt. cer.	3.95	3.95
0.08	Wiatrołap	płyt. cer.	6.69	6.69
0.09	Winda osobowa	–	3.96	3.96
0.10	Pokój spotkań	płyt. cer.	25.13	25.13
0.11	Pom. socjalne	płyt. cer.	14.46	14.46
0.12	Winda osobowa	–	3.75	3.75
0.13	Wc dla niepełnospr.	płyt. cer.	4.62	4.62
0.14	Przedsionek wc męski	płyt. cer.	2.44	2.44
0.15	Wc męski	płyt. cer.	5.98	5.98
0.16	Wc damski	płyt. cer.	5.98	5.98
0.17	Przedsionek wc damski	płyt. cer.	2.44	2.44
0.18	Pralnia–suszarnia	płyt. cer.	7.51	7.51
RAZEM BUDYNEK NR 8			**212.68**	**212.68**
BUDYNEK NR 9				
0.19	Klatka schodowa	płyt. cer.	18.27	18.27
0.20	Korytarz	płyt. cer.	8.79	8.79
0.21	Wiatrołap	płyt. cer.	8.06	8.06
0.22	Kuchnia dla sali spotkań	płyt. cer.	17.41	17.41
0.23	Sala spotkań	płyt. cer.	20.03	20.03
0.24	Jadalnia	płyt. cer.	73.47	73.47
0.25	Zaplecze wydawalni	płyt. cer.	6.59	6.59
0.26	Winda towar. podwójna	–	1.47	1.47
0.27	Wc dla niepełnospr.	płyt. cer.	9.98	9.98
0.28	Korytarz	płyt. cer.	5.88	5.88
0.29	Szatnia dla odwiedzaj.	płyt. cer.	7.33	7.33
RAZEM BUDYNEK NR 9			**177.28**	**177.28**
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		**389.96**	**389.96**
	POWIERZCHNIA CAŁKOWITA		**531.51**	
	POWIERZCHNIA ZABUDOWY		**510.59**	
	KUBATURA		**–**	

UWAGA: PIONOWE ODCINKI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DOMIERZYĆ NA BUDOWIE, NIEWYKORZYSTANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZALEŻY ZAŚLEPIĆ

legenda:

- NK 100 60m3/h → nawiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 100, malatowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h
- WK 200 180m3/h → wywiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 200, malatowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h
- KP 75m3/h → kratka przepływowa lub podcięcie we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratka powinna mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2. I powinna być zbalkalizowana w dolnej części drzwi (wyd. arch)

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU	SKALA 1:75
RZUT PARTERU–WENTYLACJA	BRANŻA: IS
DANE INWESTORA: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 — Miasto Racibórz	NR RYSUNKU: IS–W–2
ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8-9	wrzesień 2016
PROJEKTOWAŁ.: mgr inż. M.Puc SLK/0761/PWOS/05	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Szafarz SLK/1939/POOS/07	PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl