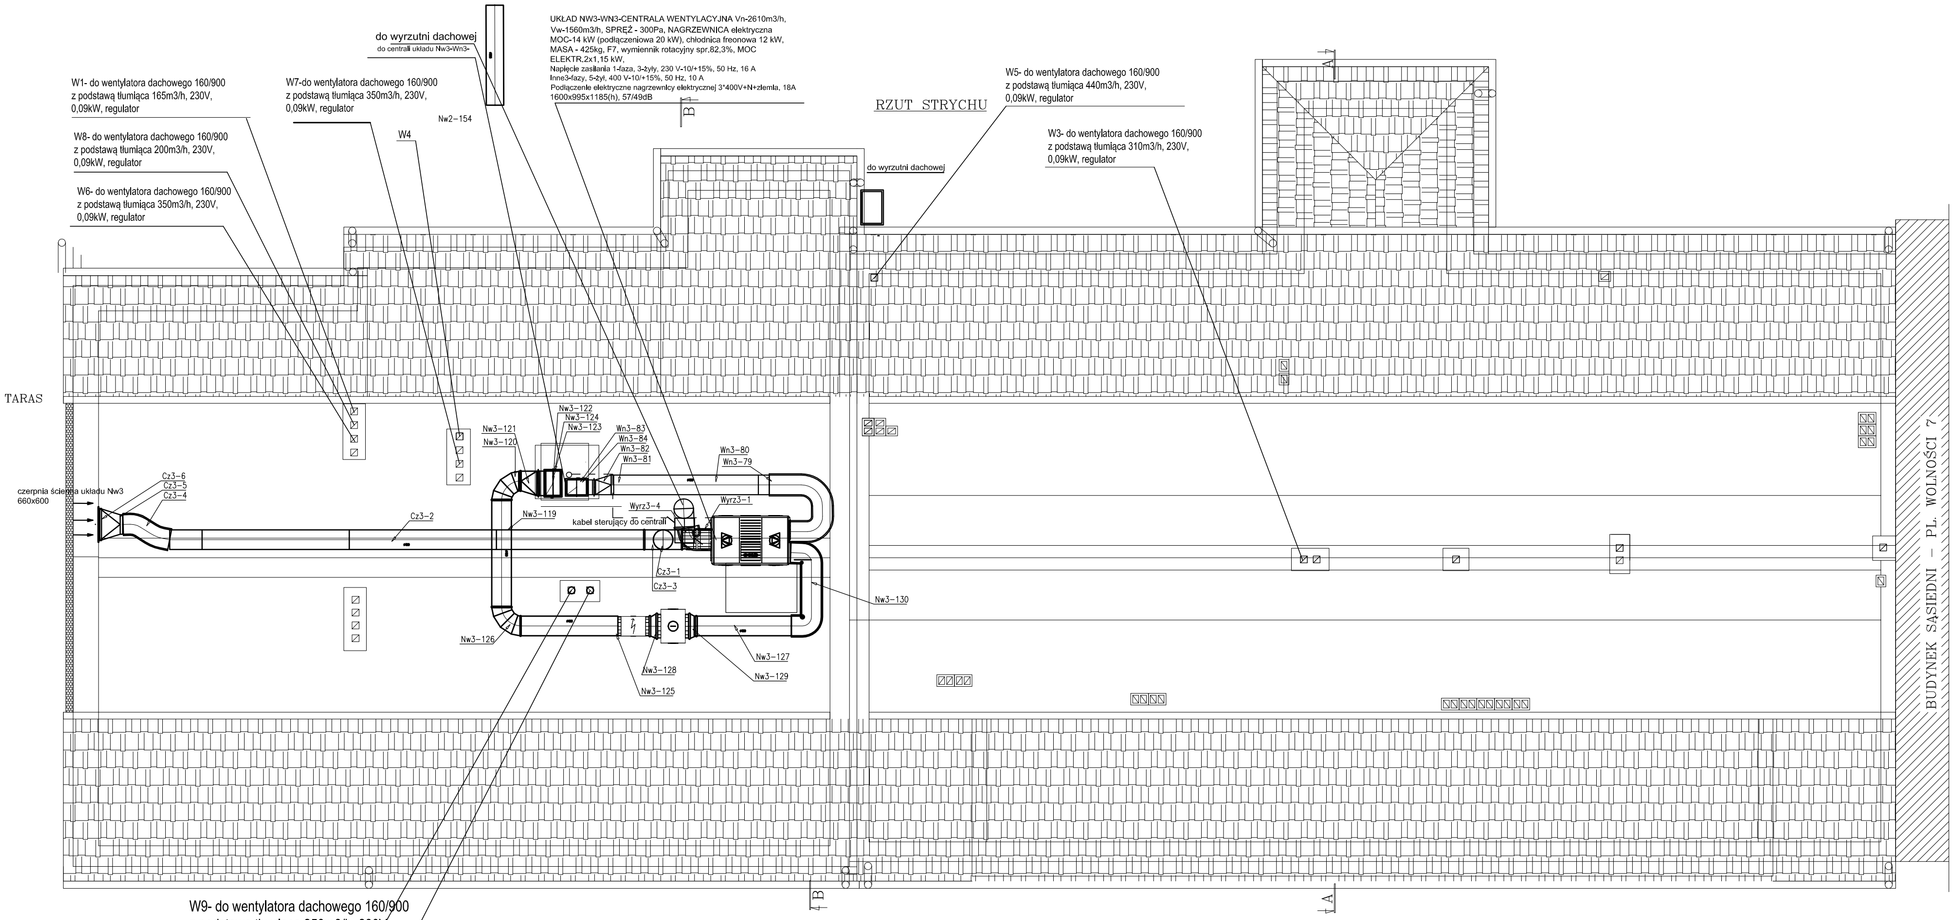

UWAGA: PIONOWE ODCINKI KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DOMIERZYĆ NA BUDOWIE, NIEWYKORZYSTANE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZALEŻY ZASLEPIĆ, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODANYCH PARAMETRÓW GŁOŚCOŚCI DO OTOCZENIA, PO WYKONANIU INSTALACJI WYKONAĆ POMIARY-PRZY PRZEKROCZENIU HAŁASU NALEŻY DOIZOLOWAĆ AKUSTYCZNIE POMIESZCZENIE CENTRALI

legenda:

NK 100 60m3/h — nawiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 100, metatowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h

WK 200 180m3/h — wywiewnik sufitowy kołowy o średnicy Ø 200, metatowy malowany proszkowo ilości powietrza 60m3/h

KP 75m3/h — kratka przepływowa lub podcięcie we wskazanych oznaczonych drzwiach. Kratka powinna mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2, i powinna być zlokalizowana w dolnej części drzwi (wyd. arch)

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU

SKALA 1:75

RZUTPODDASZA–WENTYLACJA

BRANŻA: IS

DANE INWESTORA: 47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 — Miasto Racibórz

ADRES BUDOWY: Racibórz, pl. Wolności 8-9

NR RYSUNKU: IS–W–6

wrzesień 2016

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M.Puc SLK/0761/PWOS/05 — PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.Szafarz SLK/1939/POOS/07 — PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK"s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl