


SZCZEGÓŁ WYKOPU – KANALIZACJA



Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.
Minimalna grubość obsypki górnej wynosi 0,15m nad wierzchem rury.

PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I PRZEBUDOWY	
BUDYNKÓW PO BYŁEJ KOMENDZIE POLICJI W RACIBORZU	
	SKALA --
SZCZEGÓŁ WYKOPU – KANALIZACJA SANITARNA	BRANZA: SANITARNA
DANE Miasto Racibórz	NR RYSUNKU: IS/23
INWESTORA: 47–400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6	
ADRES Racibórz, pl. Wolności 8–9	wrzesień 2016
BUDOWY:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Szafarz SLK/1939/P00S/07	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Małgorzata Puc SLK/0761/PW0S/05	PODPIS:
Pracownia Projektowa PIK s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	

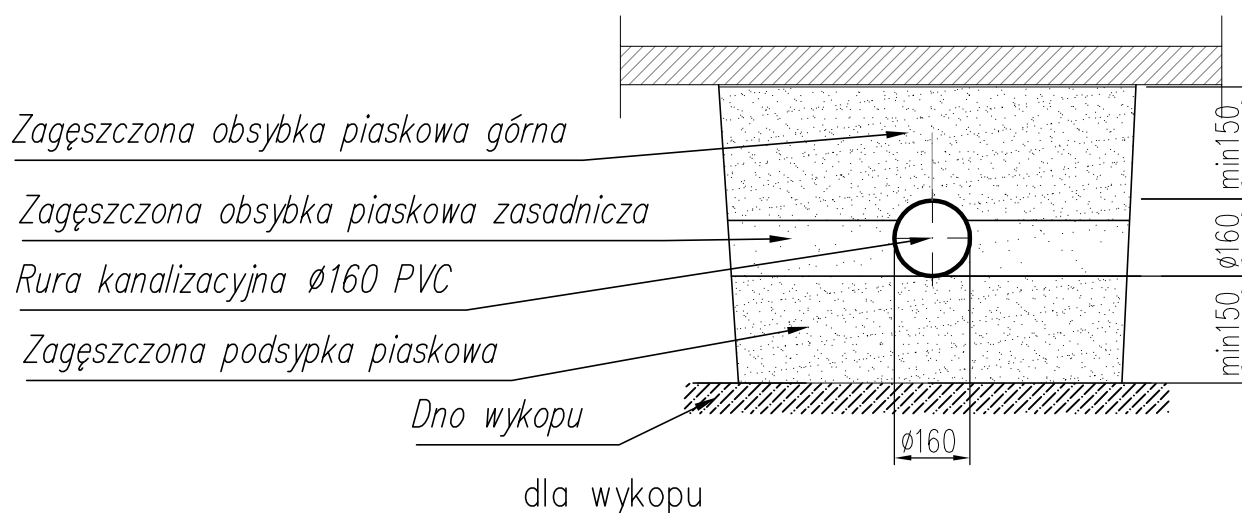