



FOT. NR 9

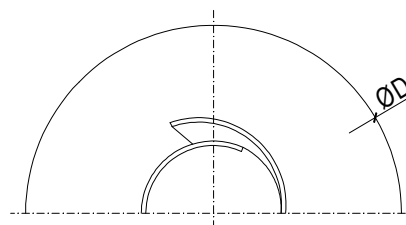

W MIEJSCACH SPĘKAŃ MASY BITUMICZNEJ U PODSTAWY
KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH ZASTOSOWAĆ
KOŁNIEŻ BITUMICZNY

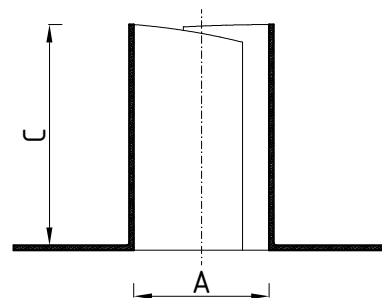

TYP = WYMIAR "A" mm	"C" mm	"D" mm
15, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 32, 35	150	180
40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70	150	180
72, 75, 76, 77, 80, 83	150	250
90, 100, 102, 105, 110, 114	150	275
120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180, 200	150	350

PRZYKŁADOWY KOŁNIEŻ USZCZELNIAJĄCY

