



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-TYD-DRL-P4I \*

Pan Szymon Stefan Fidewicz o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0095/20  
adres zamieszkania ul. Jana Czochralskiego 5/50, 50-231 Wrocław  
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-15E-DAV-6XH \*


Pan Sławomir Swędrowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0293/18  
adres zamieszkania ul. Trulleya 46, 47-470 Pietraszyny  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



DOLNOŚLĄSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
OKK.7131.7132-347/2019/19

Wrocław, dnia 16 grudnia 2019 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117*) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz.1186, z późniejszymi zmianami*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan Szymon Stefan Fidewicz**

magister inżynier z kierunku elektrotechnika  
urodzony dnia 14 marca 1991 r. w Raciborzu

**otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**numer ewidencyjny DOŚ/0503/PWBE/19**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń**

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.*) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pan Szymon Stefan Fidewicz  
Ul. Jana Czochralskiego 5/50  
50-231 Wrocław
2. Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



## Skład orzekający OKK

**DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

*prof. dr hab. inż. Antoni Szydło*  
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

2. mgr inż. Jacek Oszytko

3. mgr inż. Anna Sęczkowska



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane,

**Pan Szymon Stefan Fidewicz**

jest upoważniony

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy **bez ograniczeń.**

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

**Skład orzekający OKK**

**DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**


*prof. dr hab. inż. Antoni Szydło*  
**Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej**

1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

2. mgr inż. Jacek Oszytko

3. mgr inż. Anna Sęczkowska





Ś L Ą S K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

SLK/OKK/7131.7132/7492/17

Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan Sławomir Swędrowski**

mgr inż. elektrotechniki  
ur. dnia 26 marca 1983 w Raciborzu

**otrzymuje**

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**numer ewidencyjny SLK/7492/PWBE/17**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń**

Zakres uprawnień:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
- sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu wyłącznie w zakresie uzyskanej specjalności.

## UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych uprawnień budowlanych jest uzasadnione.

*Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIOIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

Otrzymują:

1. Pan Sławomir Swędrowski  
Jana Trulleja 46  
47-470 Pietraszyny, poczta Krzanowice
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



**Skład orzekający OKK**

1. mgr inż. Piotr Szatkowski
2. inż. Hieronim Spizewski
3. mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



DM.7230.11. 94. 2019

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.)
- § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (j.t. Dz.U. 2016 r., poz. 1264),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
- upoważnienia Prezydenta Miasta udzielonego Zarządzeniem Nr 355/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28 listopada 2019 roku przez firmę:  
PUP „ELEKTROWSKAZ” Spółka Cywilna Stefan Fidewicz i S-ka  
ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz

występującego w imieniu inwestora, jakim jest:

**Miasto Racibórz**  
**ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz**

w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej Raciborza obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

## ZEZWALAM

na lokalizację budowy **dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych** w pasie drogowym drogi gminnej nr:

- **290 155S** ul. **Opawskiej** na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr **305/50**, k.m.6, **3761/213**, **3760/213**, km.2, **1752/65**, km.4,
- **290 169S** ul. **Podwale** na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr **4988/74**, **1340/97**, k.m.4,
- **290 249S** ul. **Wojska Polskiego** na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr **2369/48**, **1489/161**, **1543/164**, k.m.4,
- **290 152S** ul. **Ogrodowej** na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr **680/380**, **701/378**, k.m.11,
- **290 200S** ul. **Juliusza Słowackiego** na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr **182**, **186**, **187**, k.m.10,
- **290 129S** ul. **Karola Miarki** na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **4526/180**, k.m.4, obręb **Racibórz**,

obręb Racibórz, zgodnie z załączonym i opieczętowanym planem sytuacyjnym pod niżej podanymi warunkami:

1. Roboty związane z budową **dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych** należy wykonać metodą ręcznego/mechanicznego rozkopu w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych oraz metodą bewykopową.
2. W przypadku wystąpienia odkształceń w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanych przekroczeń dróg gminnych w okresie 60 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Wydziału Dróg Miejskich Inwestor jest zobowiązany do usunięcia usterek na całej szerokości jezdni i długości występowania uszkodzeń, jednak nie mniej niż 1 m w obu kierunkach mierząc od osi założonej rury ochronnej, na własny koszt.
3. Zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430), w zakresie zasypania wykopów gruntem zagęszczalnym G1, zagęszczając warstwami do osiągnięcia modułu sprężystości  $E_p=100$  MPa i wskaźnika zagęszczenia 0,98.
4. W przypadku uszkodzenia konstrukcji i nawierzchni:
  - jezdni należy ją odtworzyć w sposób schodkowy z nakładem dla każdej kolejnej warstwy – jak dla obciążenia ruchem KR 2:

- a) podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 20 cm,
  - b) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm,
  - c) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm.
- chodnika należy odtworzyć przez ułożenia płytek/kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 1:5, grubości 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółce) grubości minimum 15 cm,
- 5. Zniszczone w wyniku prowadzenia robót trawiaste pobocza pasów drogowych należy odtworzyć poprzez założenia trawnika na warstwie humusu o minimalnej gr. 10 cm.
  - 6. W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszej decyzji, należy je odbudować lub wymienić na nowe.
  - 7. Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od daty jej wydania urządzenie nie zostanie zbudowane.
  - 8. W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzór branżowy oraz wszelkie koszty związane z ewentualną przekładką zabudowanych w pasie drogowym urządzeń będzie pokrywać inwestor i właściciel sieci, zgodnie z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 j.t. ze zm.).
  - 9. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związane z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

### UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

### POUCZENIE

- 1. Należy przedstawić do uzgodnienia projekt budowlany/wykonawczy **dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych**, który należy wykonać zgodnie z ww warunkami techniczno-lokalizacyjnymi.  
Komplet dokumentów stanowił będzie podstawę do wydania zgody na czasowe dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogi gminnej dla potrzeb realizacji inwestycji.
- 2. Przed przystąpieniem do prac inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
- 3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor winien wystąpić do Urzędu Miasta Racibórz z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót zgodnie z art. 40 ust.1 - 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.). Wniosek w sprawie zajęcia pasa drogowego winien zawierać zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego projekt zmian organizacji ruchu na czas trwania robót.
- 4. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Chmielarz  
NACZELNIK  
Wydziału Drog Miejskich

#### Załączniki:

Opieczętowana mapa z zaznaczoną lokalizacją urządzenia (16 szt.)

#### Otrzymują:

- 1. Pan Szymon Fidewicz - pełnomocnik Inwestora,
- 2. dmz1 – aa.



DM.7230.11. 94. 2020

DM.KW-0833/20

## POSTANOWIENIE

Prezydent Miasta Racibórz, działając z urzędu, na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j. z dnia 2020.02.18),

### **postanawia**

#### **sprostować oczywistą omyłkę**

w decyzji nr DM.7230.11.94.2020 z dnia 19 maja 2020 udzielającej Miastu Racibórz z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Króla Stefana Batorego 6, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Szymona Fidewicza zam. we Wrocławiu (50-231) przy ul. Jana Czochralskiego 5/50, zezwolenia na lokalizację budowy dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg gminnych ulicy Opawskiej, Podwale, Wojska Polskiego, Ogrodowej, Juliusza Słowackiego oraz Karola Miarki w Raciborzu,

### **w następujący sposób:**

w niniejszej decyzji jest:

„ ... po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28 listopada 2019 roku przez firmę ...”

Powinno być:

„...po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 13 maja 2020 roku przez firmę:...”

### UZASADNIENIE

W decyzji nr DM.7230.11.94.2020 z dnia 19 maja 2020r. omyłkowo wpisano błędną datę złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację budowy dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Błąd należy uznać jako oczywistą omyłkę. Sprostowanie tej oczywistej omyłki nie prowadzi do zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia decyzji i nie spowoduje ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

Organ administracji publicznej zgodnie z art.113 § 1 ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

### POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Racibórz, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

### **Otrzymują:**

- 1 Pan Szymon Fidewicz pełnomocnik Inwestora
2. dmz1 – aa.



## DECYZJA

Na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j. z dnia 2020.02.18),

- zmienia się na wniosek strony decyzję nr DM.7230.11.94.2020 z dnia 19 maja 2020r. udzielającą Miastu Racibórz z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Szymona Fidewicza zam. we Wrocławiu (50-231) przy ul. Jana Czochralskiego 5/50, zezwolenia na lokalizację budowy dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg gminnych ulicy Opawskiej, Podwale, Wojska Polskiego, Ogrodowej, Juliusza Słowackiego oraz Karola Miarki w Raciborzu w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy **Opawskiej, Wojska Polskiego i Ogrodowej**.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr **7.1, 10.1, 15.1** przedmiotowa decyzji.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zmieniono przedmiotową decyzję w zakresie zmiany przebiegu trasy oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy Opawskiej, Wojska Polskiego oraz Ogrodowej na wniosek i za zgodą strony.

W związku z powyższym odstępuje się od uzasadnienia.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29 ze zm.).



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Chmielewski  
NACZELNIK  
Wydziału Dróg Miejskich

### Otrzymują:

1. Pan Szymon Fidewicz pełnomocnik Inwestora
2. dmz1 – aa.


Województwo: śląskie  
Powiat: raciborski  
Gmina: Racibórz  
Obręb: Racibórz  
ulica: Ogrodowa – Karola Miarki

# MAPA ZASADNICZA

skala: 1 : 500

Układ współrzędnych: 2000  
Godło mapy zasadniczej: 6.126.22.25.1.4

SG.6642.2.591.2020

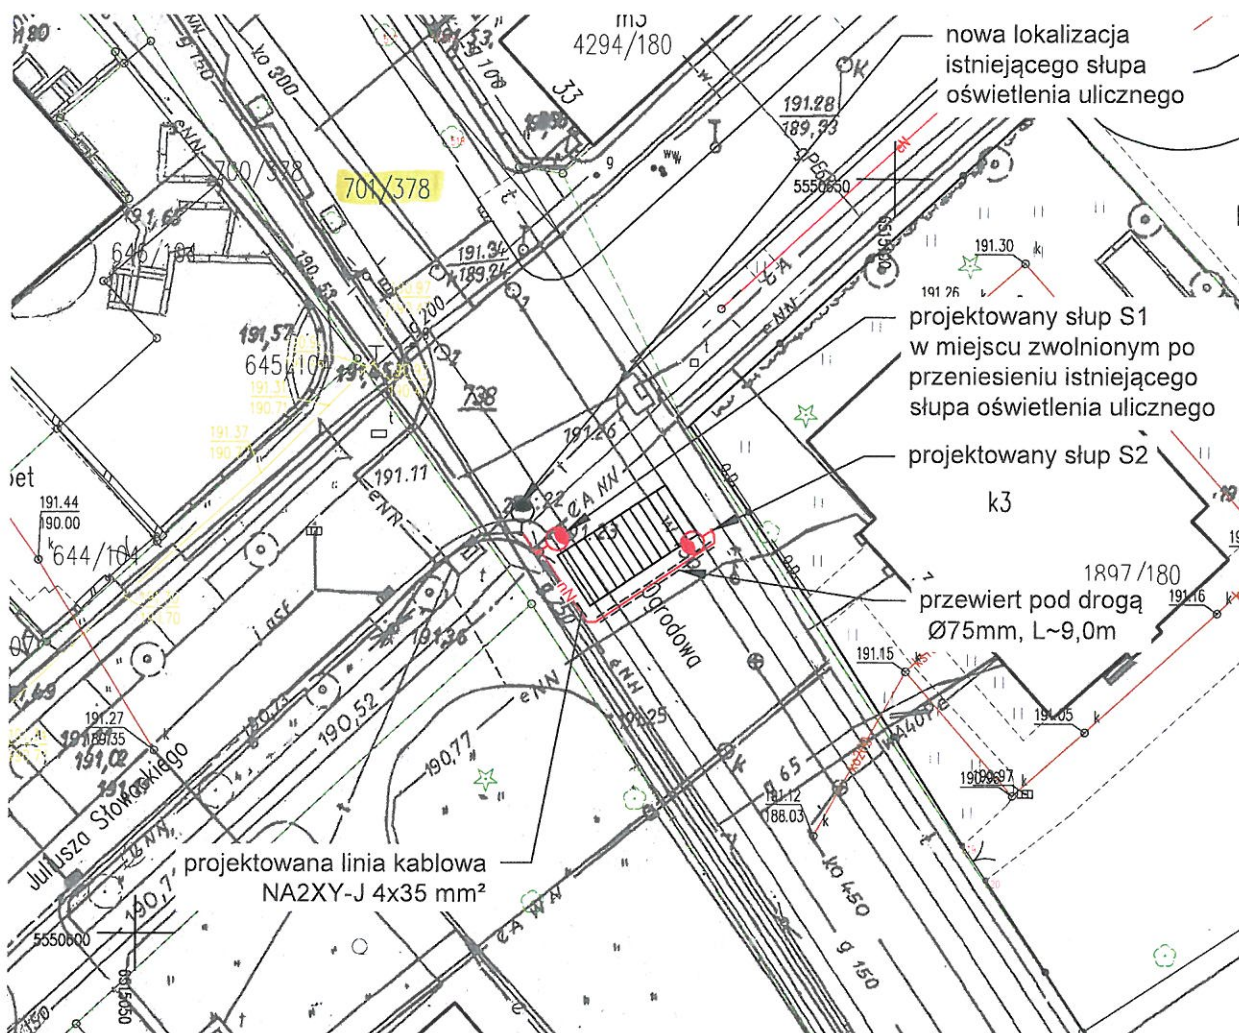

## LEGENDA:

- nN— - projektowana linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
- - projektowany przewiert
- - projektowany słup oświetleniowy
- - istn. słup oświetleniowy po przesunięciu
- - projektowana mufa kablowa

## UWAGI:

1. Na całej długości trasy prowadzenia kabli należy stosować rury ochronne Ø 70 mm.

*załącznik do decyzji nr 11.7230.11.94.2020*  
19-05-2020

z dnia .....  
*podpis*

egz. dla WDM/wnioskodawcy  
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ

## P.U.P. "Elektrowskaz"

47-400 Racibórz, ul. Starowiejska 102, tel./fax (032) 415 75 32



ZAMAWIAJĄCY:	Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz		
TEMAT:	Budowa dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w mieście Racibórz skojarzonego z oświetleniem ulicznym		
OBIEKT:	Przejście dla pieszych przy ul. Ogrodowej (Karol Miarki) dz. nr 701/378		
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PB	
PROJEKTANT:	mgr inż. Szymon Fidewicz DOŚ/0503/PWBE/19	uprawnienia budowlane w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Swędrowski SLK/7492/PWBE/17	uprawnienia budowlane w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
SKALA: 1:500	DATA: 05.2020	NR RYSUNKU: 11.1	



Racibórz, 2020-06-16

**URZĄD MIASTA RACIBÓRZ**  
ul. Króla Stefana Batorego 6  
47-400 Racibórz  
tel. 032/75 50 600, fax 75 50 725

DM.7230.9. 90.2020  
DM.KW-0929/20

**Miasto Racibórz**  
**ul. Króla Stefana Batorego 6**  
**47-400 Racibórz**

**Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego oraz zezwolenia na czasowe dysponowanie terenem Gminy Miasta Racibórz**

W nawiązaniu do wniosku złożonego w dniu 2 czerwca 2020 roku, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego ***BUDOWA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH SKOJARZONEGO Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM PRZY UL. OGRODOWEJ (KAROLA MIARKI) W RACIBORZU*** mając na uwadze decyzję nr DM.7230.11.94.2019 z dnia 19 maja 2020 roku oraz postanowienie nr DM.7230.11.94.2019 z dnia 28 maja 2020 roku, Urząd Miasta Racibórz niniejszym pismem:

1. Uzgadnia projekt budowlany ***"BUDOWA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH SKOJARZONEGO Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM PRZY UL. OGRODOWEJ (KAROLA MIARKI) W RACIBORZU"*** projektant mgr inż. Szymon Fidewicz nr uprawnień DOŚ/0503/PWBE/17.
2. **Zezwala** na czasowe dysponowanie terenem Gminy Miasta Racibórz stanowiącym pas drogowy drogi gminnej nr **290 152 S** ul. **Ogrodowej** zlokalizowanej na działce nr **701/378** obręb **Racibórz** k.m. 11 w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust. 4 pkt. 2.

W/w zgoda nie uprawnia wykonawcy do podjęcia robót w pasie drogi gminnej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Zbigniew Chmielarz  
NACZELNIK  
Wydziału Dróg Miejskich

Otrzymują:

1. Pan Szymon Fidewicz - pełnomocnik Inwestora

Adres do korespondencji:

47-400 Racibórz ul. Starowiejska 102

2. WDM-IB – aa

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, [www.raciborz.pl](http://www.raciborz.pl)

Wydział Dróg Miejskich, tel. +48 (32) 75 50 673,

e-mail: [drogimiejskie@um.raciborz.pl](mailto:drogimiejskie@um.raciborz.pl)

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

która odbyła się w dniu 2020-06-12

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Wydział Geodezji, Plac Stefana Okrzei 4

Podstawa prawna: art. 28b ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 )

Sposób przeprowadzenia narady: mieszany - połączenie narady tradycyjnej oraz elektronicznej

Wnioskodawca: P.U.P. "ELEKTROWSKAZ" s.c.  
ul. Starowiejska 102

47-400 Racibórz

Przedmiot narady: Budowa dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych skojarzonego z oświetleniem ulicznym w Raciborzu.

Uwagi: -

Lp	Nazwa Podmiotu	Stanowisko uczestnika narady	Imię, nazwisko uczestnika Data, godzina
1	Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Zgodnie z art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 276), brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole oznacza, że pomimo prawidłowego zawiadomienia, przedstawiciel podmiotu nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.	



2	TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, ul. Zawila 65L; TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Portowa 14a 44-100 Gliwice	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, że ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.	Andrzej Erenz  2020-06-10 13:46:34
3	Orange Polska S.A., Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Katowice Francuska 101 40-506 Katowice	Zgodnie z art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 276), brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole oznacza, że pomimo prawidłowego zawiadomienia, przedstawiciel podmiotu nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.	
4	PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci Dział Dystrybucji Rybnicka 6c 44-335 Jastrzębie - Zdrój	Zał. nr 8 – Wojska Pol. / Klasztorna – skrzyżowanie z kanałem ciepłowniczym „ZIO” GWC Wileńska SM Nowoczesna. Zał. 12 – Słowackiego / Wczasowa – zbliżenie do sieci kanałowej posadowionej wzdłuż ul. Słowackiego przy pawilonie „PRASA” w rejonie budynku J. Słowackiego 65.	Edward Mandera  2020-06-12 09:04:51

5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul.W.Bandrowskiego 16 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Placówka Gazownicza w Raciborzu Piaskowa 6 47-400 Racibórz	Proszę uzgodnić w Gazowni Rybnik - Placówka Racibórz ul. Piaskowa 6	Klaudiusz Mucha  2020-06-10 13:19:34
6	NETIA S.A. Poleczki 13 02-822 Warszawa	brak uwag	Tadeusz Banaś  2020-06-11 18:11:25
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, Oddział w Świerklanach Wodzisławska 54 44-266 Świerklany	brak uwag	Joanna Twardawa  2020-06-10 13:41:42



8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach Robotnicza 2 44-100 Gliwice	brak uwag	Arleta Wojciszyn  2020-06-12 10:03:52
9	Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWOCZESNA" Wileńska 3 47- 400 Racibórz	brak uwag	Andrzej Włazeł  2020-06-12 07:56:04
10	Urząd Miasta Racibórz Miejski Konserwator Zabytków Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	brak uwag	Maria Olejarnik  2020-06-10 17:21:54

11	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Klasztorna 6 47-400 Racibórz	Zgodnie z art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 276), brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole oznacza, że pomimo prawidłowego zawiadomienia, przedstawiciel podmiotu nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.	
12	Powiatowy Zarząd Dróg 1-go Maja 3 47-400 Racibórz	Uzgodniono wg decyzji nr NT.DP.4401.28.2020.AS z dnia 21.05.2020 r. w zakresie dróg powiatowych	Andrzej Schulz  2020-06-10 14:50:58
13	Urząd Miasta Racibórz Wydział Inwestycji i Urbanistyki Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	Inwestycję należy realizować respektując ustalenia planu miejscowego obowiązującego dla przedmiotowego terenu.	Marta Lembas  2020-06-10 14:05:12



14	Urząd Miasta Racibórz - Wydział Komunalny Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	W miejscach kolizji z infrastrukturą kanalizacji deszczowej prace prowadzić pod nadzorem Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu. Prace prowadzić pod nadzorem TAURON Dystrybucja Serwis.	Julia Paszenda  2020-06-12 08:12:32
15	Urząd Miasta Racibórz Wydział Dróg Miejskich Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz	Zgodnie z art. 28ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 276), brak stanowiska uczestnika narady wyszczególnionego w protokole oznacza, że pomimo prawidłowego zawiadomienia, przedstawiciel podmiotu nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej i nie złożył zastrzeżenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.	
16	Starosta Raciborski Racibórz	brak uwag	Agnieszka Mogilska  2020-06-12 11:15:09

Przewodnicząca STAROSTWA Powiatowej

Z up. STAROSTY

imie i nazwisko i funkcja służbowe

Agnieszka Mogińska  
INSPEKTOR  
w Wydziale Geodezji

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w procesie Narady Kierowniczej jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl

W sprawach związanych z Państwami danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: <https://bip.powiatraciborski.pl>

**STAROSTA RACIBORSKI**  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ

**Za zgodność odpisu z oryginałem**

Racibórz, dnia 12.06.2020 r.

Z up. STAROSTY

Piotr Blochel  
GEODETA POWIATOWY



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Placówka Gazownicza w Raciborzu**  
ul. Piaskowa 6 , 47-400 Racibórz  
tel./faks 32 398 50 00  
rg.rybnik@zabrze.psgaz.pl

**P.U.P. »ELEKTROWSKAZ« s.c.**  
**ul. Starowiejska 102**  
**47-400 Racibórz**

Wasz znak:  
Nasz znak: 0165.761.160076793.1227.20

Racibórz, 17.06.2020r

Dot.: uzgodnienia branżowego dla dodatkowego oświetlenia 16 przejść dla pieszych skojarzonych z oświetleniem ulicznym w Raciborzu.

Informujemy, iż na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieśliśmy istniejącą sieć gazową.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (tabela nr 2,3) – sieć gazową n/pr stal, PE zaznaczono na mapie kolorem żółtym. Dla zaznaczonych gazociągów wyznaczono strefy kontrolowane zgodnie z w/w rozporządzeniem. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzeń stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi z w/w rozporządzeniem oraz zgodnie z PN-91/M – 34501.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor zobowiązany jest zlecić nadzór nad realizacją w/w prac w Placówce w Raciborzu, ul. Piaskowa 6, oraz uzyskać informację o przebiegu nowopowstałych gazociągów w obszarze objętym przedmiotowym uzgodnieniem. Nadzór wykonujemy odpłatnie.

Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

W przypadku wejścia w strefę kontrolowaną z docelową inwestycją należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej. Zabezpieczenie oraz przebudowa sieci gazowej prowadzona będzie na koszt inwestora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, zgłoszeń klientów-realizacji usług gazowniczych na podstawie Pani/Pana zlecenia, zgłoszenia (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) i będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia sprawy.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy robót.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CIA WIEROŃ NINA  
Gazownia w Rybniku  
Martin Thomas

Sprawę prowadzi: Młodszy specjalista ds. techn. Placówki w Raciborzu – Grażyna Marcinek




Województwo: śląskie  
Powiat: raciborski  
Gmina: Racibórz  
Obręb: Racibórz  
ulica: Ogrodowa – Karola Miarki

# MAPA ZASADNICZA




skala: 1 : 500

Układ współrzędnych: 2000  
Godło mapy zasadniczej: 6.126.22.25.1.4

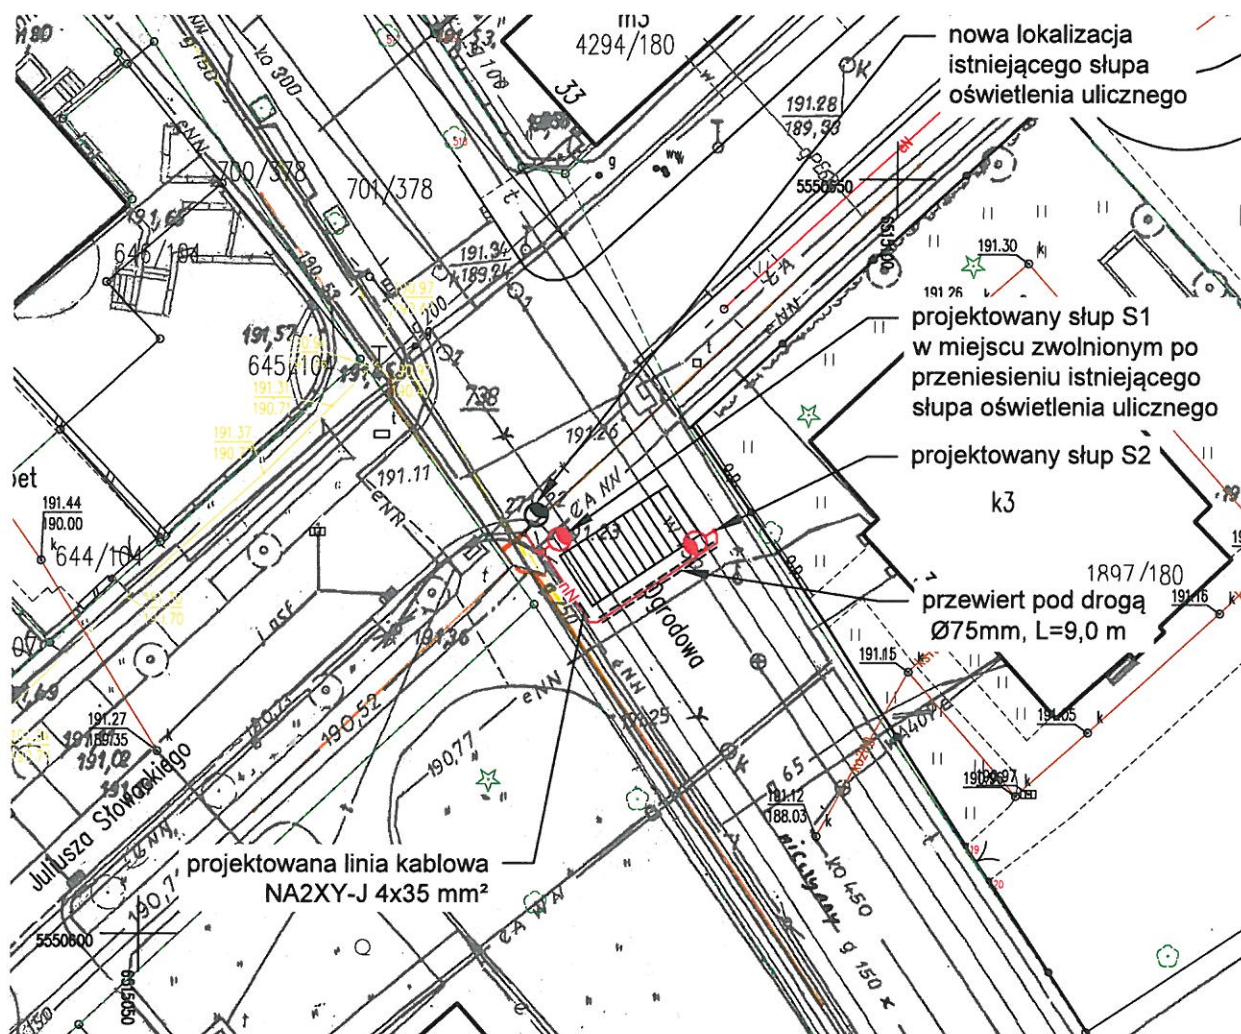SG.6642.2.591.2020



## LEGENDA:

- nN— - projektowana linia kablowa nN oświetlenia ulicznego
- ===== - projektowany przewiert
-  - projektowany słup oświetleniowy
-  - istn. słup oświetleniowy po przesunięciu
-  - projektowana mufa kablowa

## UWAGI:

1. Na całej długości trasy prowadzenia kabli należy stosować rury osłonowe Ø 75 mm.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
Placówka Gazownicza w Raciborzu  
ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz  
tel. 32 390 50 00  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

Narzędzie do sieci gazowej - nieprzeznaczony do użytku  
Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać  
tylko pod nadzorem pracownika Gazowni w Rybniku-  
Placówka w Raciborzu.  
Odległość podstawową zachować zgodnie  
z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.  
(Dz. U. z 4 czerwca 2013 poz. 640)  
Uzgodniono: 12.06.2020  
Racibórz, dn. 12.06.2020

Z-CIA KIEROWNICZA  
Gazownia w Rybniku  
Marcin Thomas

## P.U.P. "Elektrowskaz" s.c.

47-400 Racibórz, ul. Starowiejska 102, tel./fax (032) 415 75 32



ZAMAWIAJĄCY:	Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz		
TEMAT:	Budowa dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych skojarzonego z oświetleniem ulicznym przy ul. Ogrodowej (Karola Miarki) w Raciborzu		
OBIEKT:	Sieć oświetleniowa nN, ul. Ogrodowa, 47-400 Racibórz, dz. nr 701/378		
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PB	
PROJEKTANT:	mgr inż. Szymon Fidewicz DOŚ/0503/PWBE/19	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Śwędrowski SLK/7492/PWBE/17	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
SKALA: 1:500	DATA: 15.06.2020	NR RYSUNKU: 11.1	